



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району  
ул. Садовая, 43, пос. Глубокий, Ростовской области, 347850, тел: 95-3-03, факс: 95-3-03  
E-mail: 57gpn\_rnd@mail.ru

Предписание № 5/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Вишневецкая средняя общеобразовательная школа  
Каменского района Ростовской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области полковником внутренней службы Самосват Д.А.

(наименование органа ГПН)

от «09» января 2019 № 5, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. "14" января 2019 г. по 11 ч. 00 мин. "14" января 2019 г. проведена плановая выездная проверка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вишневецкая средняя общеобразовательная школа Каменского района, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Вишневецкий, ул. Набережная, 1.

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и ПР по Каменскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Самосват Дмитрий Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Директором Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вишневецкой средней общеобразовательная школа Каменского района Карманович Еленой Николаевной


(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.28 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" целевой противопожарный инструктаж не проводится с	п. 3 ПП 390 от 25.04.2012г. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности	01.09.2019	

	ооучающимися при организации массовых мероприятий. п. 3 ПП 390 от 25.04.2012	осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.		
2.	На объекте защиты, не проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений. п. 21 ПП 390 от 25.04.2012	п. 21 ПП 390 от 25.04.2012 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	б	
3.	На объекте защиты, на отделочные материалы путей эвакуации (ступени окрашены масляной краской) не предоставлены сертификаты по ПБ с информацией о показателях пожарной опасности использованных материалов. Ст. 134 п. 3 табл. 27 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ"	Ст. 134 п. 3 табл. 27 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	б	
4.	Отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документы по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. п. 12 ПП 390 от 25.04.2012 (на момент проверки не предоставлены)	п. 12 ПП 390 от 25.04.2012 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	б	
5.	На объекте защиты, двери кладовых помещений не оборудованы табличками с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классом зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях ПБ". п. 20 ПП 390 от 25.04.2012г.	ПП № 390 от 25.04.2012г. ППР в РФ п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	б	
6.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации, не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. п. 38 ПП 390 от 25.04.2012	п. 38 ПП 390 от 25.04.2012 На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	б	

7.	Руководителем не везде обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. п. 43 ПП 390 от 25.04.2012	п. 43 ПП 390 от 25.04.2012 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.		
<b>Здание начальной школы</b>				
8.	Допускается эксплуатация электросветильников в коридоре и в столовой, не оборудованных защитными стеклянными колпаками, предусмотренными конструкцией светильника. п. 42 ПП 390 от 25.04.2012	п. 42 ПП 390 от 25.04.2012 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;		
9.	Эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции в столовой. п. 42 ПП 390 от 25.04.2012	п. 42 ПП 390 от 25.04.2012 Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;		
10.	Используется временная электропроводка, не предназначенная для проведения аварийных и других временных работ. п. 42 ПП 390 от 25.04.2012	п. 42 ПП 390 от 25.04.2012 Запрещается: з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.		
<b>Здание котельной</b>				
11.	Используется временная электропроводка, не предназначенная для проведения аварийных и других временных работ. п. 42 ПП 390 от 25.04.2012	п. 42 ПП 390 от 25.04.2012 Запрещается: з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.		
12.	Допускается эксплуатация электросветильника в котельной, не оборудованного защитным стеклянным колпаком, предусмотренным конструкцией светильника. п. 42 ПП 390 от 25.04.2012	п. 42 ПП 390 от 25.04.2012 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;		
13.	Помещения котельной не доукомплектованы огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. ПП № 390 от 25.04.2012г, ППР в РФ п. 70	п. 70 ПП 390 от 25.04.2012 Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.		

14.	Пожарный щит расположенный на территории, не доукомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложения № 6.	п. 482 ПП 390 от 25.04.2012 Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.	
-----	--	---	---

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник ОНД и ПР по Каменскому району  
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
 полковник внутренней службы

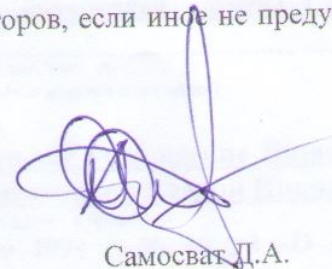

Самосват Д.А.

«21» января 2019 г.

Предписание для исполнения получил:  
Директор МБОУ Вишневецкой СОШ  
Карманович Елена Николаевна  
 (должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«21» января 2019 г.